

**Dodatek č.1**  
**Kanalizačního řádu splaškové stokové sítě obce**  
**Baška**



2022

**MAGISTRÁT**  
města Frýdku-M~~stku~~

č.j. MHFM 43680/2023<sup>13.1</sup>  
23.5.2024 *[Signature]*

*Dodatek č.1 kanalizačního řádu splaškové stokové sítě obce Baška*

**Vypracoval:** Ing. Miroslav Kálal  
Lískovecká 1744  
738 01 Frýdek – Místek  
IČ 747 73 062  
autorizace ČKAIT č. 1102507 .....

**Vodoprávní úřad:** Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství,

Oddělení vodního hospodářství, Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek- Místek

**Datum vydání:** srpen 2022

Dodatek č.1 Kanalizační řádu (KŘ) byl schválen dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a zákona č. 76/2006 Sb., rozhodnutím Magistrátu města Frýdek- Místek, referátu ŽPaZ:

Pod č.j. ....	dne .....
	platí do : .....
Podpis, razítko .....	
Platnost prodloužena do : .....	
Podpis, razítko .....	

## A ÚVOD

Dodatek č.1 Kanalizačního řádu splaškové stokové sítě obce Baška navazuje na platný kanalizační řád (dále jen KŘ) zpracovaný v lednu 2013 Ing. Josefem Rečtíkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, zapsán v evidenci autorizovaných osob vedeným ČKAIT pod číslem 1101487. Kanalizační řád stavby „Kanalizace Baška“ byl schválen rozhodnutím Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství dne 06.02.2015 č.j. MMFM 161133/2015. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 05.03.2015.

Důvodem zpracování Dodatku č.1 ke KŘ je povinnost provozovatele nejvýše do 5 let od schválení KŘ (nebo od poslední aktualizace) provést aktualizaci další.

*Dodatek č.1 Kanalizačního řádu splaškové stokové sítě obce Baška* (dále jen Dodatek č.1) doplňuje nebo upravuje původní znění kapitol KŘ. Dodatek č.1 obsahuje pouze změny a doplňky. Neobsahuje odstavce a kapitoly beze změn.

## B DODATEK KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

### 3.2 Odpadní vody

Obecní vybavenost se rozšířila o tyto provozovny napojené na splaškovou kanalizaci:

- Restaurace Na Kamenci
- Hasičská zbrojnice
- Autokemp Baška
- Kulturní dům Baška

## 4 Technický popis stokové sítě

### 4.1 Popis a hydrotechnické údaje

Došlo k rozšíření stokové sítě o novou kanalizační stoku B7-6 v lokalitě Dřevěný kopec. Na trase je vybudováno 5 kanalizačních šachet, stoka je provedena z trub DN 250 PP SN8. Stoka je vybudována na pozemcích p.č. 1248 a 1265/5 v k. ú. Baška. Celková délka dle skutečného zaměření stavby je 65,93 m.

Přibýly 2 ks čerpacích stanic (ČS):

ČS9 – umístěna na stoce A (v podchodu Hodoňovice)

ČS10 – umístěna na stoce A11-1 (k bytovkám u nadjezdu na dálnici)

Celkem je na kanalizační síti umístěno 10 ks ČS.

### 4.2 Hydrologické údaje

Množství odebírané a vypouštěné vody

Celkový počet trvale bydlících obyvatel

3958

Na veřejnou kanalizaci napojeno obyvatel

2594

## **9 Měření množství odpadních vod**

K měření průtoku splaškových vod na gravitační části kanalizace slouží Parshallovy žlaby. Hodnoty průtoku jsou zaznamenávány v registrační jednotce a dálkově přenášeny GSM/GPRS komunikačním modulem do systému obecního úřadu, kde je možno v dané aplikaci sledovat, co se v kanalizačním systému děje (kolísání hodnot průtoku, ucpání měřicího žlabu apod.).

Novým dílčím měřícím místem je Parshallův žlab v šachtě S 79 na stoce A v části Baška – Hodoňovice.

Na kanalizačních výtlačích se měří průtok indukčními průtokoměry. Hodnoty průtoku jsou denně zapisovány pověřeným provozním pracovníkem obce.

Průtokoměry jsou nově osazeny na výtlačku v čerpacích stanicích v ČS5 a ČS8. Ostatní čerpací stanice jsou bez měření.


### **Přílohy:**

Stoka B7-6\_vytýčení stavby

# VYTYČOVACÍ PROTOKOL

BAŠKA

STOKA B7-6

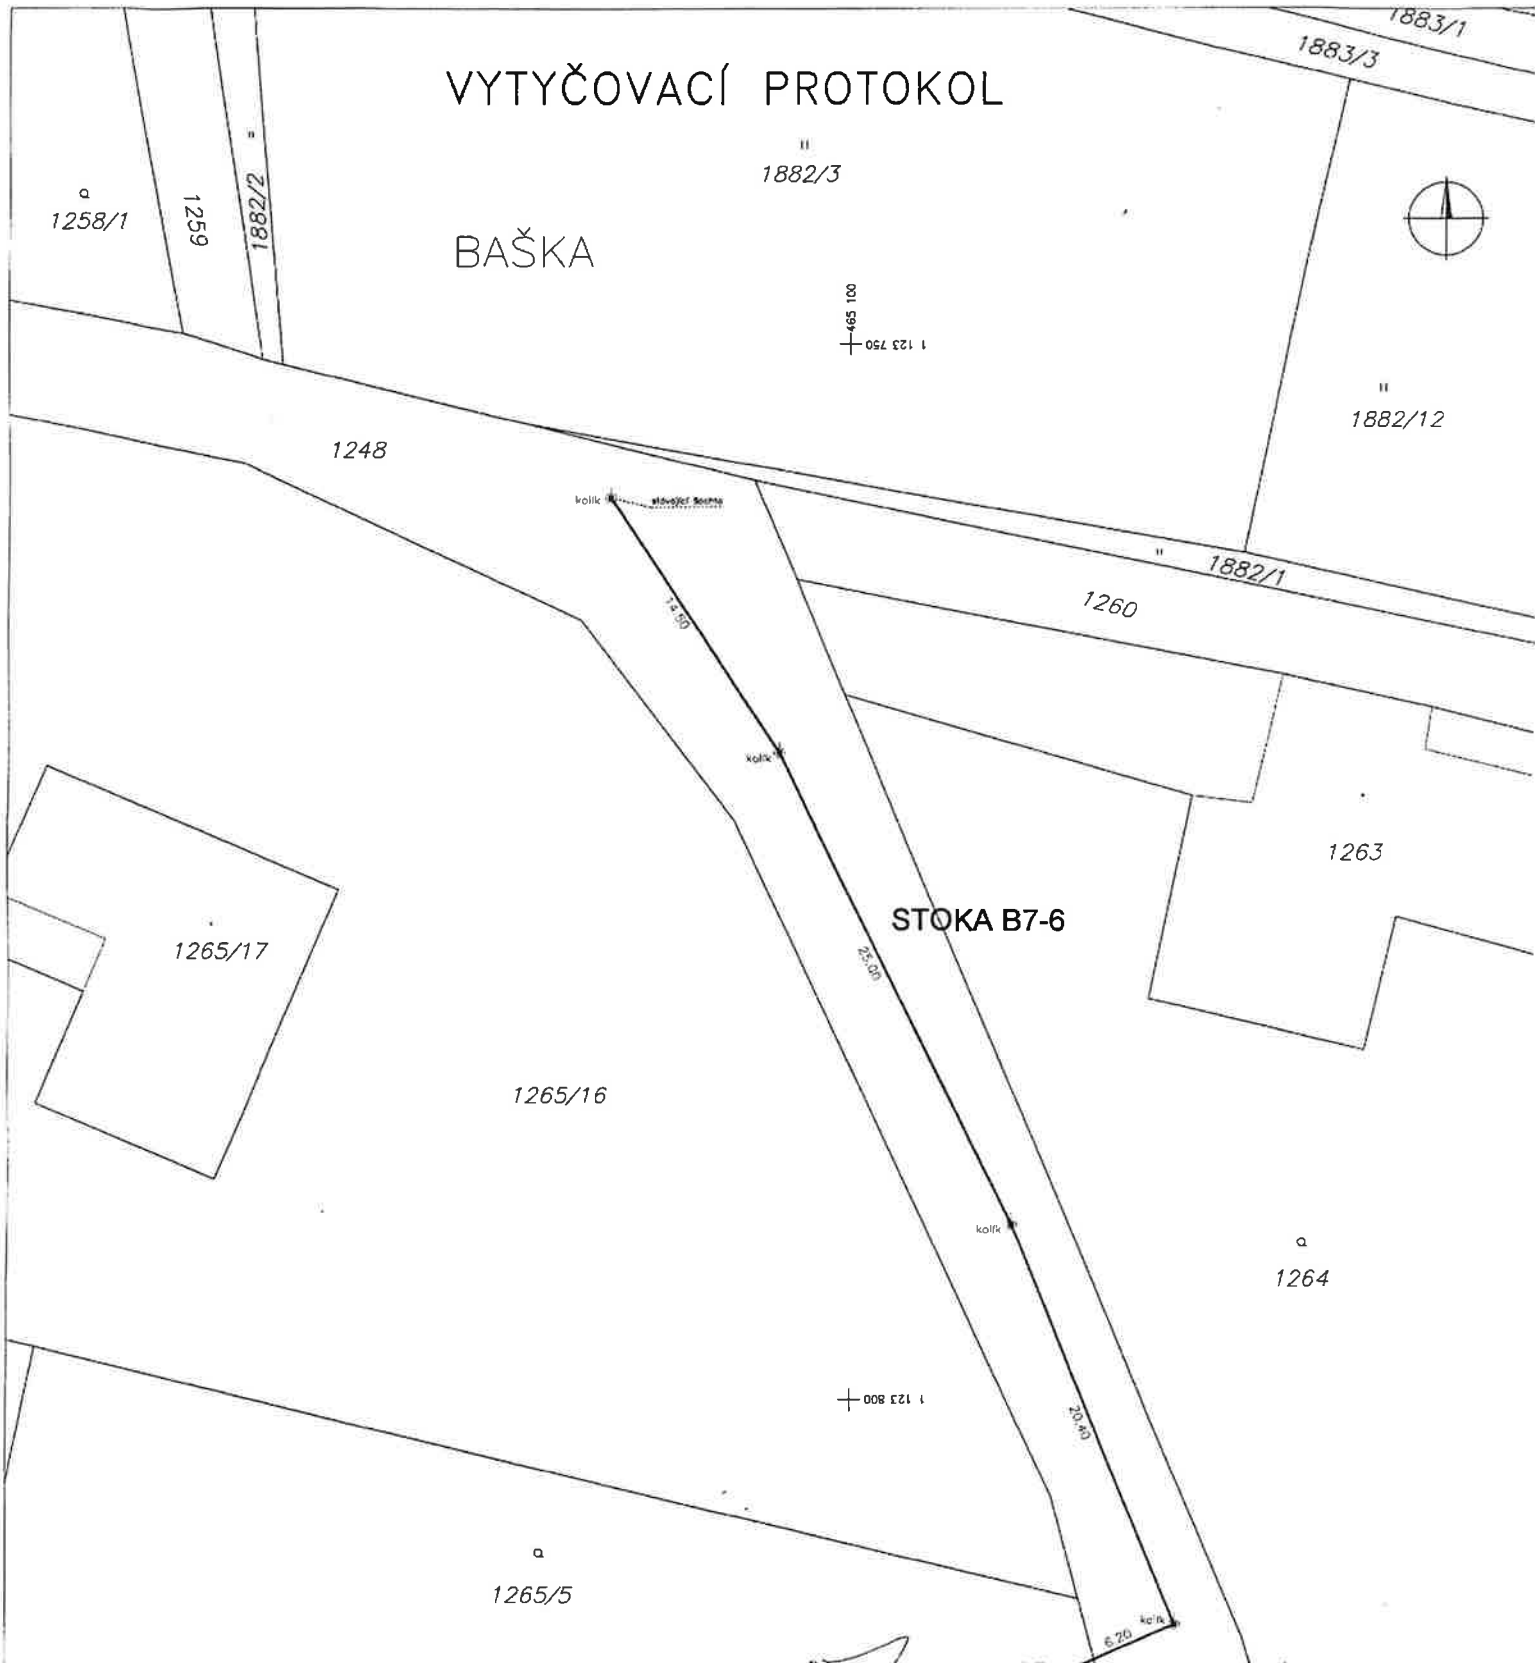



# VYTYČOVACÍ PROTOKOL

## BAŠKA

## STOKA B7-6

